

ATTESTATO di ESAME CE DEL TIPO

Nr. PA 272

Secondo il **MODULO B** della Direttiva 97/23/CE

COSTRUTTORE / MANDATARIO
(nome o marchio)

CACCIALANZA & C S.p.a.

INDIRIZZO

Via A. Pacinotti, 10 – SEGRATE (MI) - I -

TIPO

Gruppi a polvere ABC da 250 kg a 3000 kg
(vedi allegato I)

CARATTERISTICHE DI ESERCIZIO

Pressione massima ammissibile	12 bar
Pressione di esercizio	10 bar
Temperatura massima ammissibile	+50 °C
Temperatura minima ammissibile	-10 °C
Volume totale	da 250 a 3000 litri
Fluidi	gruppo 2

Categoria di appartenenza

IV

PASCAL

VIA SCARSELLINI, 13 - 20161 - MILANO - ITALIA

Organismo Notificato nr. 1115

Accertato che la documentazione tecnica di cui al Fascicolo tecnico DOSSIER TECNICO PED_DT_03 rev.0 del 02/11/2005 ha consentito di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione ai requisiti della Direttiva; accertato che il Tipo (PLA/AM 1K00 EL Matr. 05070201) è stato fabbricato in conformità con tale documentazione (Dis. 08312013), e che sono stati effettuati gli esami necessari e le relative prove (rif. Rapporto di visita ispettiva RVI-02 n° 3 del 10/11/2005), si dichiara che l'esemplare esaminato soddisfa i requisiti dell'allegato I della direttiva 97/23/CE


Condizioni di validità dell'attestato

Tutte le modifiche al tipo approvato sono soggette ad ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso. Tale nuova approvazione verrà rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di Esame CE del Tipo. L'Attestato è soggetto alle condizioni generali di PASCAL allegata alla domanda di intervento firmata dal Richiedente

Milano

15/11/2005

Presidente PASCAL
(Dott. Maurizio Brancaleoni)

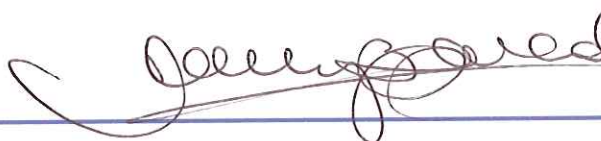

ATTESTATO di ESAME CE DEL TIPO

Nr. PA 272

Secondo il **MODULO B** della Direttiva 97/23/CE

Allegato I

Tutte le unità sono disponibili in due versioni: con serbatoio singolo o con serbatoio doppio (in coppia)

Sono disponibili le seguenti famiglie di gruppi a polvere ABC:

- PLA / A per installazione fissa con tubo di gomma su naspo
- PLA / B per installazione fissa con manichetta
- PLA / AM per installazione fissa con tubo di gomma su naspo e flangia
- PLA / BM per installazione fissa con manichette e flangia
- PLF / A montati su skid con tubo di gomma su naspo
- PLF / B montati su skid con manichetta
- PLF / AM montati su skid con tubo di gomma su naspo e flangia del monitor
- PLF / BM montati su skid con manichetta e flangia del monitor

Per ciascuna famiglia sono disponibili le seguenti misure:

- 250 litri
- 500 litri
- 750 litri
- 1000 litri
- 1500 litri
- 2000 litri
- 3000 litri


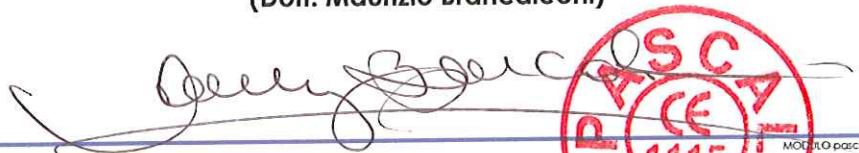
Ciascun tipo di gruppo polvere può essere fornito:

- riempito con polveri di classe antincendio BC
- riempito con polveri di classe antincendio ABC
- vuoti

Milano

15/11/2005

Presidente PASCAL
(Dott. Maurizio Brancaleoni)



MILANO pascab FEV.0

ATTESTATO di VERIFICA SU PRODOTTO Nr. 353

Secondo il **MODULO F** della Direttiva 97/23/CE

COSTRUTTORE / MANDATARIO
(nome o marchio)

CACCIALANZA & C. S.p.a.

INDIRIZZO

Via A. Pacinotti, 10 – SEGRATE (MI) - I -

TIPO attrezzatura

Gruppo a polvere ABC tipo PLA/AM 1K00 EL

CARATTERISTICHE DI PROGETTO

Pressione PS	12 bar
Temperatura TS max / min	50 / -10 °C
Volume totale	1000 Litri
Fluidi	gruppo 2

Categoria di appartenenza

IV

PASCAL

VIA SCARSELLINI, 13 - 20161 - MILANO - ITALIA

Organismo Notificato nr. 1115

Si certifica che l'insieme a pressione composto da

- **GRUPPO A POLVERE ABC PLA/AM 1K00 EL** cui è stato rilasciato l'attestato di **ESAME CE DEL TIPO** nr. PA 272 del 15 Novembre 2005,
 - **ACCESSORI DI SICUREZZA ED A PRESSIONE** di cui al Fascicolo tecnico **DOSSIER TECNICO PED_DT_03 rev.0** paragrafo 6 del 02/11/2005
- è stato sottoposto con esito positivo agli esami ed alle prove di conformità di codesto Organismo Notificato, per quanto concerne : la fabbricazione, l'ispezione finale, la prova di cui al punto 3.2 All. 1, e l'esame dei dispositivi di sicurezza.*

*Si autorizza pertanto il fabbricante ad apporre sull'insieme Gruppo Polvere del Tipo **PLA/AM 1K00 EL** Matr. 05070201 il marchio*

CE 1115

Condizioni di validità dell'attestato

Tutte le modifiche al tipo approvato sono soggette ad ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso. Tale nuova approvazione verrà rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di Esame CE del Tipo. L'Attestato è soggetto alle condizioni generali di PASCAL allegate alla domanda di intervento firmata dal Richiedente

Milano

15/11/2005

Presidente PASCAL
(Dott. Maurizio Brancaleoni)

