


Morsettiera X1	
1	+ Elettrovalvola 1 /SIRENA
2	- Elettrovalvola 1 /SIRENA
3	+ Elettrovalvola 2
4	- Elettrovalvola 2

Morsettiera X2	
1	+ 24V Alimentazione
2	A (n+1)
3	D (n+1)
4	0V
5	+ 12V Contatto apertura porta
6	+ 12V Alimentazione
7	A (n+2)
8	D (n+2)
9	Fn Comando elettrovalvola 1
10	Fn Comando elettrovalvola 2

Sezione (n+1)	Sezione (n+2)	Note
J2.1	J2.2	On se la scheda stki e' controllata da scheda 3LK2I 3LK4I
J2.4	J2.3	On entrambi se i rele' K1 e K2 devono essere attivati indipendentemente da comando tramite scheda 3LOEI (J1.4 deve essere off)
J1.4	J2.3	On entrambi se i rele' K1 e K2 devono essere attivati contemporaneamente da comando tramite linea A(n+2) scheda 3LOEI (J2.4 deve essere off)
J1.3	/	On quando la stessa linea di scheda LOEI oppure LKI deve sia controllare sia comandare entrambe le linee associate a K1 e K2
J1.1	/	On quando i due rele' K1 e K2 devono essere attivati simultaneamente
J1.5	/	On quando la stessa linea di scheda LOEI oppure LKI deve controllare entrambe le linee associate a K1 e K2
J3.1	J4.2	On quando l'utilizzatore controllato da K1/K2 e' alimentato a 24V
J3.2	J4.1	On quando l'utilizzatore controllato da K1/K2 e' alimentato a 12V

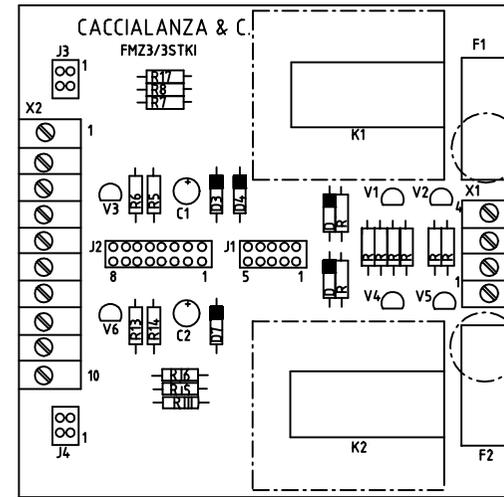

IMPORTANTE:

CACCIALANZA & C. S.p.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute su questa scheda con il proposito di apportare miglioramenti alla produzione

IMPORTANT:

CACCIALANZA & C. S.p.A. reserves the right to change or modify without previous notice any data or specification due to changes or modification in order to improve the products presented

Rev.	Date	Description	Drawn	Checked	Approved
1	07.01.97	CAD	AC	AC	
0	13.03.89	EMESSO PER APPROVAZIONE	AC	AC	

CACCIALANZA & C. <small>ANTINCENDIO SICUREZZA ANTINQUINAMENTO SEGRATE (MILANO) - ITALY</small>		Client / Project			
Date Drawn 13.03.89 AC Checked 13.03.89 AC Approved		Title SCHEDA 3STKI PER FMZ3 VISTA COMPONENTI			
Code 3193155809	Sys. 	Size A 3	Scale 1:1	Dwg nr. 31049586	Rev. 1
					Sheet 1 of 1